






UNIVERSITÄT
LEIPZIG

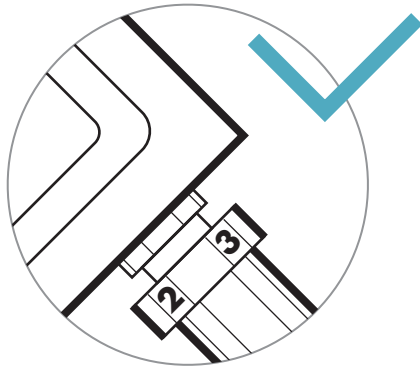


BÜRORÄUME MAX. 19°C
OFFICE ROOMS MAX. 19°C

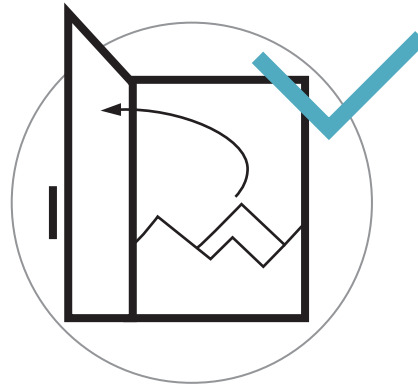

KURZ UND KRÄFTIG LÜFTEN
BRIEF AND INTENSIVE AIRING

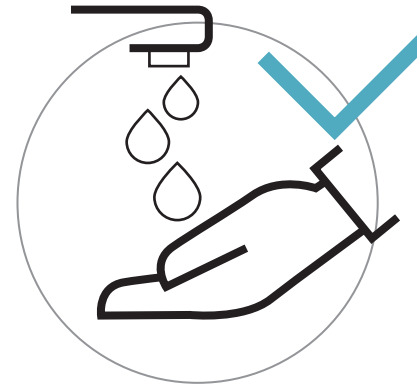

**KALTWASSER
ZUM HÄNDEWASCHEN**
COLD WATER
FOR HAND WASHING

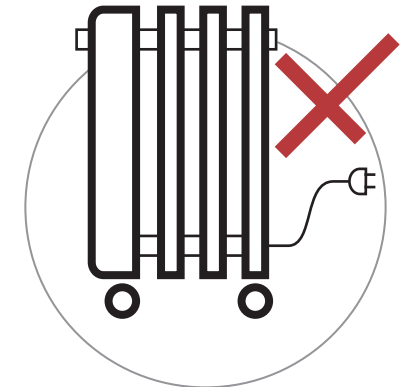

KEINE MOBILEN HEIZGERÄTE
NO ELECTRIC HEATERS

ENERGIE SPAREN
SAVE ENERGY